




HANSA-TMP
MANUFACTURING YOUR SUCCESS

HT 73 / G / 101 / 0621 / IE / V


Scheda di controllo elettronica
Electronic Control Card

MAV 4211 SH




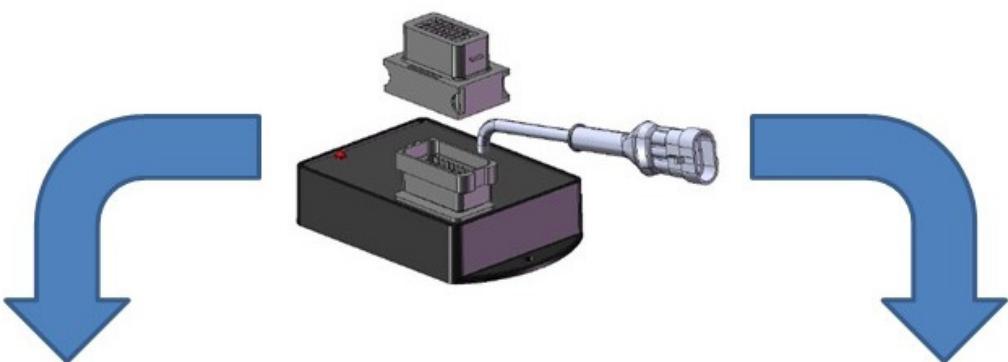


Modalità 1 = Controllo di una singola pompa in circuito chiuso
Mode 1 = Control of one closed circuit pump

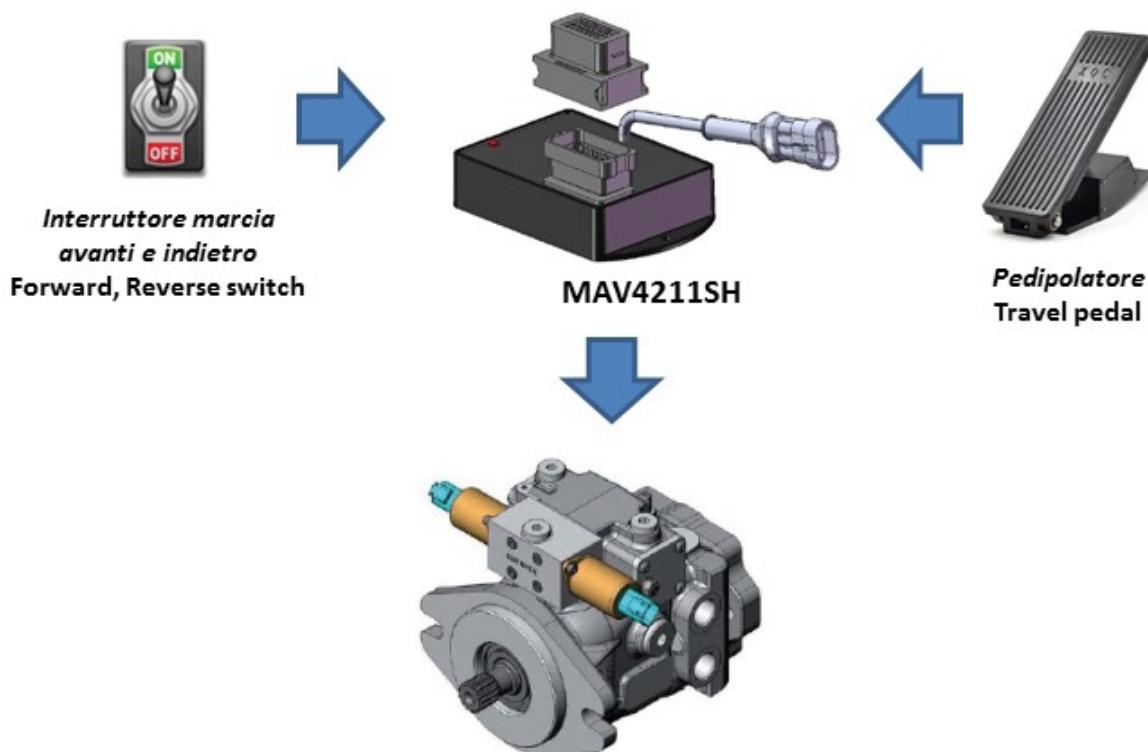


Modalità 2 = Controllo di due pompe indipendenti in circuito chiuso
Mode 2 = Control of two independent closed loop pumps

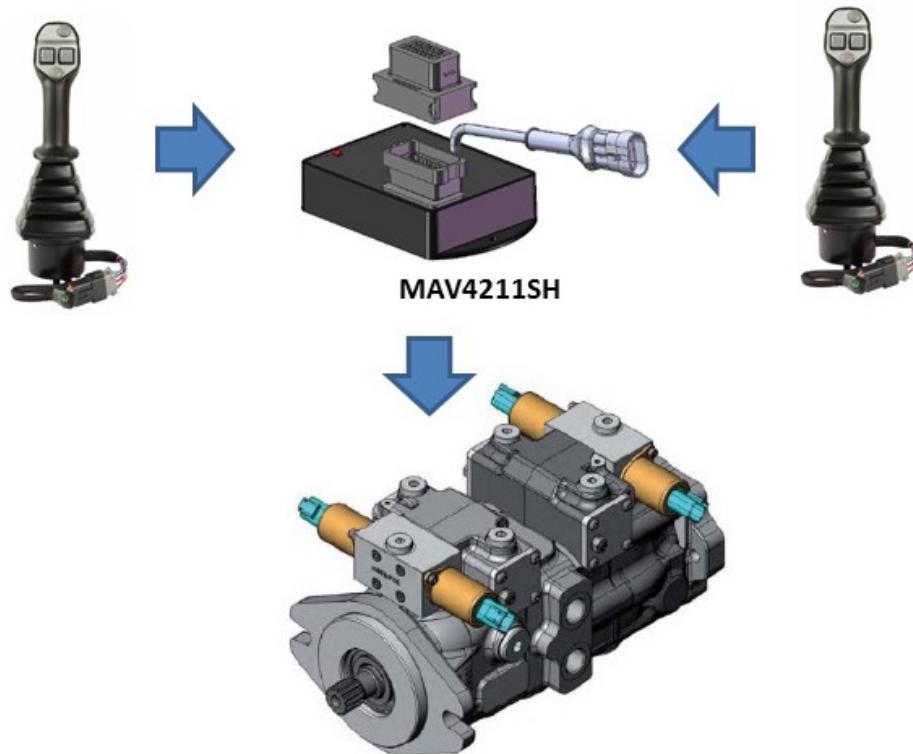

Modalità 3 = Controllo di due pompe in circuito chiuso in collegamento tandem
Mode 3 = Control of two closed circuit pump in tandem configuration

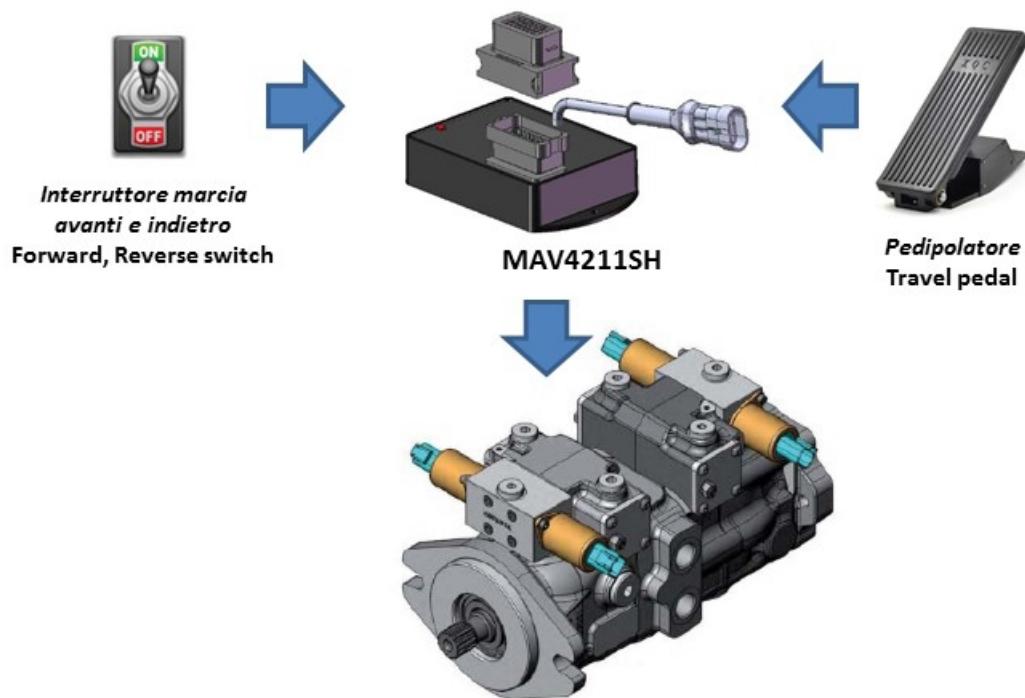

Modalità 4 = Controllo di pressione e portata di una pompa in circuito aperto
Mode 4 = Control of flow and pressure of one open loop pump

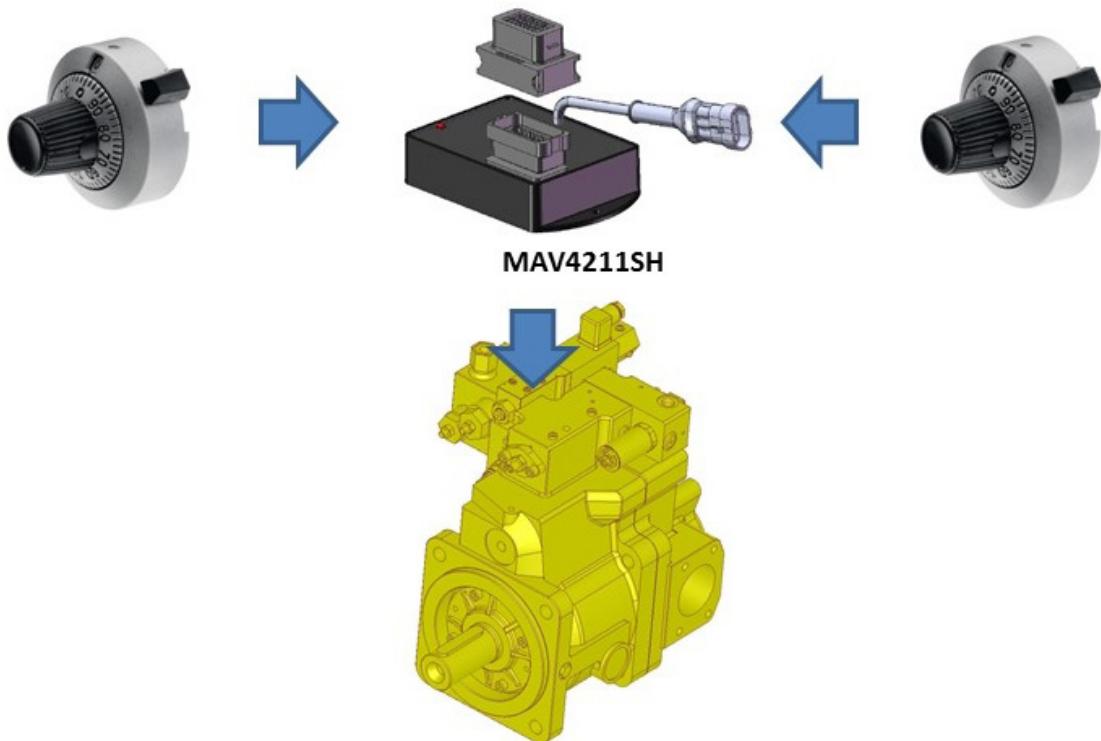

Modalità 5 = Controllo di una pompa e di uno o due motori in sequenza
Mode 5 = Control of one pump and of one or two variable displacement motors

